



Stromanschluss

iischi energie



Ob Eigenheim, Mehrfamilienhaus oder Gewerbe

Sie benötigen einen Anschluss an das Stromnetz? Sie wünschen eine Änderung oder Erweiterung Ihres Netzanschlusses? Sie beabsichtigen eine Anlage zur Erzeugung von elektrischem Strom zu errichten und an unser Verteilnetz anzuschliessen?

Damit Sie sich einfach und unkompliziert an unser Netz anschliessen können, finden Sie hier die wichtigsten Informationen.

Wie kommen Sie zu Ihrem Netzanschluss?

Was?

- ✓ **Netzanschlussgesuch bei Baueingabe**
Zu finden unter iischi-energie.ch/netzanschluss
- ✓ **Werkleitungsplan mit Kostenanzeige**
- ✓ **Installationsanzeige**
mit allfälligem Anschlussgesuch für Photovoltaikanlagen, E-Ladestationen und Wärmepumpen
- ✓ **Auftragsbestätigung**
Angebot und Auftragserteilung
- ✓ **Ausführung Netzanschluss**
- ✓ **Apparatebestellung**
- ✓ **Montage Messeinrichtung**
- ✓ **Inbetriebnahme und Sicherheitsnachweis**

Wer?

- Eigentümer / Architekt / Elektroplaner**
- EnBAG**
- Elektroinstallateur**

- Eigentümer**

- EnBAG**
- Elektroinstallateur**
- EnBAG**
- Elektroinstallateur**



Industriestrasse 26, 3900 Brig, T +41 27 922 45 50
info@iischi-energie.ch, www.iischi-energie.ch

EnBAG Netze AG




Wir bringen Sie ans Netz

Leistungen durch Eigentümer

- Kontaktaufnahme mit der EnBAG
- Besorgung der Durchleitungsrechte
- Ausführung sämtlicher baulicher Massnahmen
- Verlegen der Kabelschutzrohre und Schnureinzug
- Montageplatz für Anschlussüberstromunterbrecher und Zurverfügungstellung Platz für die Messeinrichtung
- Abdichtung des Kabelschutzrohrs, Montage eines Schachts bei der Gebäudeeinführung
- Meldung für die Einmessung und Abnahme des verlegten Kabelschutzrohrs (mindestens 3 Arbeitstage im Voraus)
- Meldung zur Ausführung der netzseitigen Kabelarbeiten (mindestens 5 Arbeitstage im Voraus)

Leistungen der EnBAG

- Abklärungen vor Ort
- Abgabe von Werkleitungsplänen
- Lieferung der Kabelschutzrohre
- Einmessung der verlegten Kabelschutzrohre
- Ausführung sämtlicher netzseitiger Kabelarbeiten
- Lieferung und Anschluss des Anschlussüberstromunterbrechers

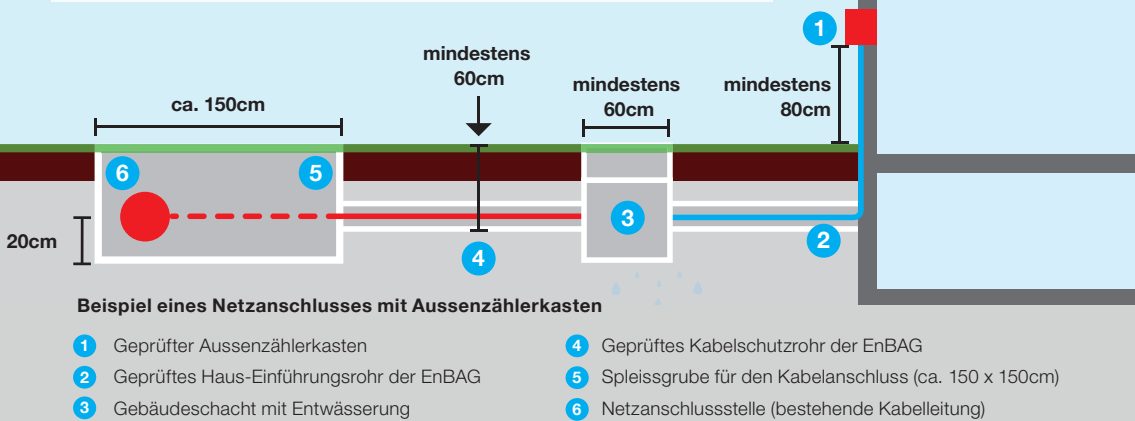

Informationen und technische Daten in Kürze

- Der Zugang zum Anschlussstromunterbrecher und zu den Mess- und Steuerapparaten muss jederzeit gewährleistet sein.
- Die minimale Montagehöhe des Anschlussstromunterbrechers und der Mess- und Steuerapparate muss mindestens 80cm ab Boden betragen.
- Die minimale Verlegetiefe des Kabelschutzrohrs muss mindestens 60 cm betragen.
- Das Kabelschutzrohr für den Netzanschluss muss kalibriert und mit einer Einzugschnur ausgestattet sein.
- Anschlusspunkte müssen so verlegt sein, dass kein Wasser ins Gebäude eindringen kann.
- Sofern Anschlussstromunterbecher im Gebäude montiert wird, muss dieser unmittelbar bei der Hauseinführung an der Aussenwand vorgesehen werden. Die Zugänglichkeit muss jederzeit gewährleistet sein.
- **Die EnBAG Netzanschlussbedingungen definieren die technischen und baulichen Grundsätze und Mindestanforderungen basierend auf den EnBAG Werkvorschriften und den EnBAG AGB Strom.**

Alle Dokumente sind unter iischi-energie.ch/netzanschluss aufgeschaltet.